| 番号 | 品　名 | 個数 | 備　考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 給水元弁 | 1 | 20A ボール弁 |
| 2 | 給水ストレーナ | 1 | 20A 60メッシュ |
| 3 | 水道用減圧弁 | 1 | 20A |
| 4 | 洗浄ガン元弁 | 1 | 15A ボール弁 |
| 5 | 水槽給水弁 | 1 | 15A (W3) |
| 6 | 洗浄用給水弁1 | 1 | 15A (W1) |
| 7 | 洗浄用給水弁2 | 1 | 15A (W2) |
| 8 | 水位電極棒（熱交換器） | 1 | H |
| 9 | 水位電極棒（水槽） | 2 | H、L |
| 10 | 吸気フィルタ | 1 | 25A |
| 11 | 真空ポンプ吐出弁 | 1 | 25A (A2) |
| 12 | 逆止弁 | 1 | 25A ボール |
| 13 | 真空弁2 | 1 | 25A ボール弁 (V2) |
| 14 | 圧力センサ（真空配管） | 1 | |
| 15 | サーミスタ（真空ポンプ吸気温度） | 1 | |
| 16 | ドライ式真空ポンプ | 1 | 1．2kW (P1) |
| 17 | 排気サイレンサ | 1 | |
| 18 | 真空弁1 | 1 | 80A バタフライ弁 (V1) |
| 19 | 圧力センサ（槽内） | 1 | |
| 20 | 品温センサ（槽内） | 1 | |
| 21 | 真空解除弁（槽内） | 1 | 20A ボール弁 (A1) |
| 22 | 吸気除菌フィルタ | 1 | 25A |
| 23 | 手動真空解除弁 | 1 | 20A ボール弁 |
| 24 | 吸気フィルタ | 1 | 25A |
| 25 | 真空解除弁 | 1 | 25A (A3) |
| 26 | 水位電極棒（ドレンタンク） | 3 | HH、H、L |
| 27 | ドレン排水弁 | 1 | 32A ボール弁 (D3) |
| 28 | 循環配管遮断弁 | 1 | 32A ボール弁 |
| 29 | 循環ポンプ | 1 | 1．28kW (P3) |
| 30 | 水槽温度センサ | 1 | |
| 31 | 全排水弁 | 1 | 25A ボール弁 |
| 32 | 逆止弁 | 1 | 40A スイング |
| 33 | 圧力計（循環ポンプ） | 1 | AT∅T5×3/8 0~1．0MPa |
| 34 | 圧力計コック | 1 | 10A ボール弁 |
| 35 | 流量調整弁 | 1 | 40A 玉形弁 |
| 36 | チラーストレーナ | 1 | 32A |
| 37 | 逆止弁 | 1 | 32A スイング |
| 38 | 循環配管遮断弁 | 2 | 40A 仕切弁　（オプション） |
| 39 | 落水防止弁 | 1 | 40A バタフライ弁　（オプション） |
| 40 | リリーフ弁 | 1 | 15mm 0．69MPa　（オプション） |

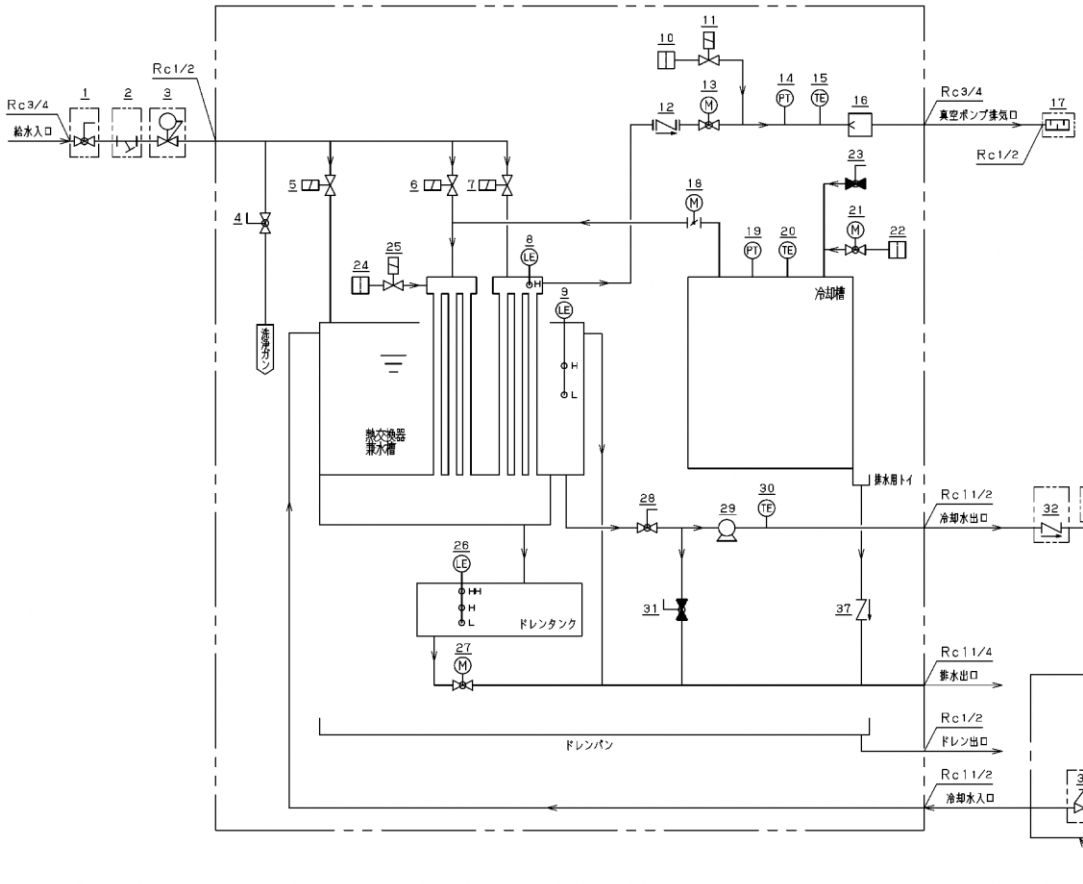


参考機種詳細図３

| 記号 | 日　付 | 訂正事項 | 担当 | 承認 |
|---|---|---|---|---|
| △ | . . | | | |
| △ | . . | | | |
| △ | . . | | | |
| △ | . . | | | |
| △ | 240326 | 修正 | 中田 | 明丸 |

| 番号 | 品　名 | 材　質 | 数量 | 寸　法　／　備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 承認 | | 工事番号 | | 客先　殿 |
| 検図 | | 尺度 | | 名称　フローシート |
| 設計 | | '24.03.26 | | EL-60VSH |
| 製図 | | | | 図番　2-P14002A △ |

株式会社 サムソン

0204